


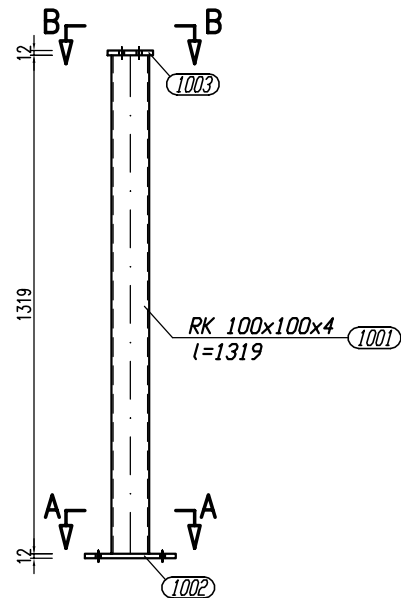



100 SŁUP STALOWY



PRZEKRÓJ A-A
1:10

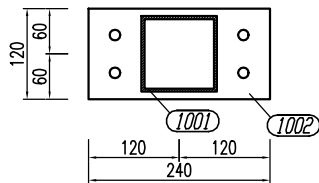

PRZEKRÓJ B-B
1:10

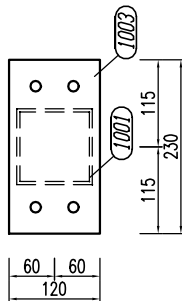


**ZESTAWIENIE DLA 1 ELEMENTU WYSYŁKOWEGO POZ. 100 suma 6x wykonać								
NR	POZ.	NAZWA	SZTUK	PROFIL	WAGA	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ	WAGA ELEM. [kg]
1.	1001	PROFIL	1	RK120x120x4	14,2	S235JR	1319	18,73
2.	1002	BLACHA	1	BL 12x120	11,30	S235JR	240	2,71
3.	1003	BLACHA	1	BL 12x120	11,30	S235JR	230	2,60
RAZEM:								24,04
NADDATEK NA SPOINY 1,5%								0,36
RAZEM:								24,40
WYKONAĆ x							6	146,42

KONSTRUKCJĘ ZABEZPIECZYĆ FARBAMI
OGNIOCHRONNYMI DO KLASY R30

Stal S235J2
Elektrody ER 1.46

- Nie opisane spoiny:
 - pachwinowe 0,7g, 0,2g
 - czołowe 1,0g
- Konstrukcje stalowa wykonać dla warunków określających klasę EXC2 wg PN-EN 1090-1+A1
- Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z norma PN-EN 1090-2+A1
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
- Jakość wyrobów hutniczych powinna spełniać wymagania odpowiednich Europejskich Norm wyrobów stalowych wymienionych w tablicach 2, 3 i 4 normy PN-EN 1090-2+A1
- Przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok wg. pkt. 10.2 PN-EN 1090-2+A1. Konstrukcje przygotować do stopnia P1 (kategoria korozyjności C1)
- Dopuszczalne odchyłki słupów zgodnie z normą PN-EN 1090-2+A1
- Wytyczne dotyczące poziomowania blachy podstawy zgodnie z warunkami montażu zawartymi w normie PN-EN 1090-2+A1
- Przed wysyłką na budowę dokonać próbnego scalenia konstrukcji w celu wyeliminowania nieprawidłowości
- Wykonawca konstrukcji przed rozpoczęciem wykonania elementów konstrukcji powinien dokonać sprawdzenia rysunków oraz dokonania ewentualnej korekty w konstrukcji.

		Jednostka projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA LESZEK JAKUBOWSKI 63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509 e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl	
Objekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ O SCHODY ZEWNĘTRZNE		Rys. nr 2
Adres:	Szczodrów, działka nr ewid. 70/2		FAZA: P.W.
Jednostka ewid.:	021407_5 Syców – obszar wiejski		DATA: 20.10.2020
Obręb ewid.:	0009 Szczodrów		SKALA: 1:20
Inwestor:	GMINA SYCÓW		BRANŻA: konstrukcja
Adres:	ul. Mickiewicza 1, 56–500 Syców		
POZ. 100 – SŁUP STALOWY			
Projektant:	mgr inż. Leszek Jakubowski		
Specjalność:	konstrukcyjno–budowlana bez ograniczeń		
Nr uprawnień	33/DOŚ/05		
Asystent projekt.			
Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.) Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!			